
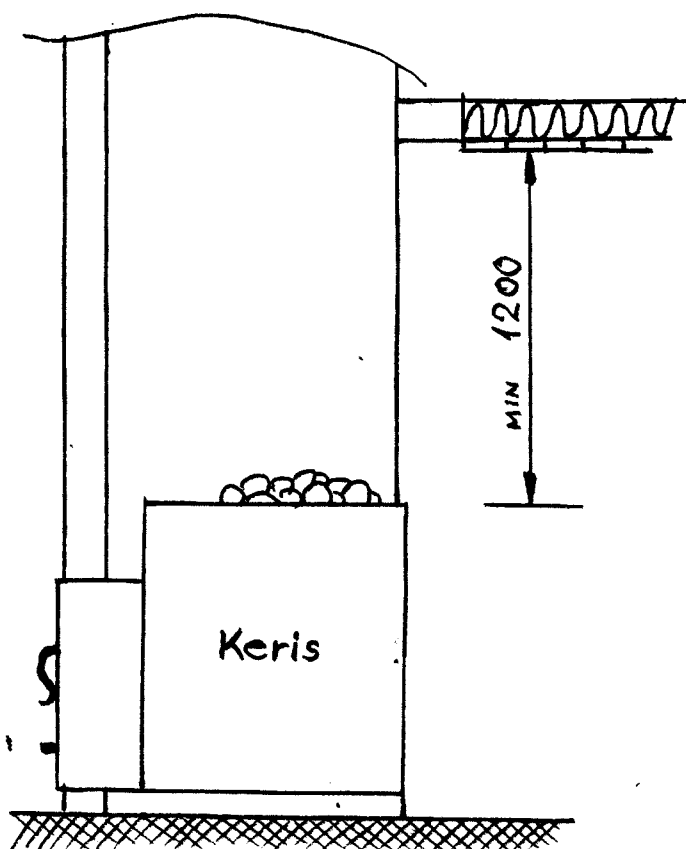


# OHUTUSKAUGUSED KERISE PAIGALDAMISEL

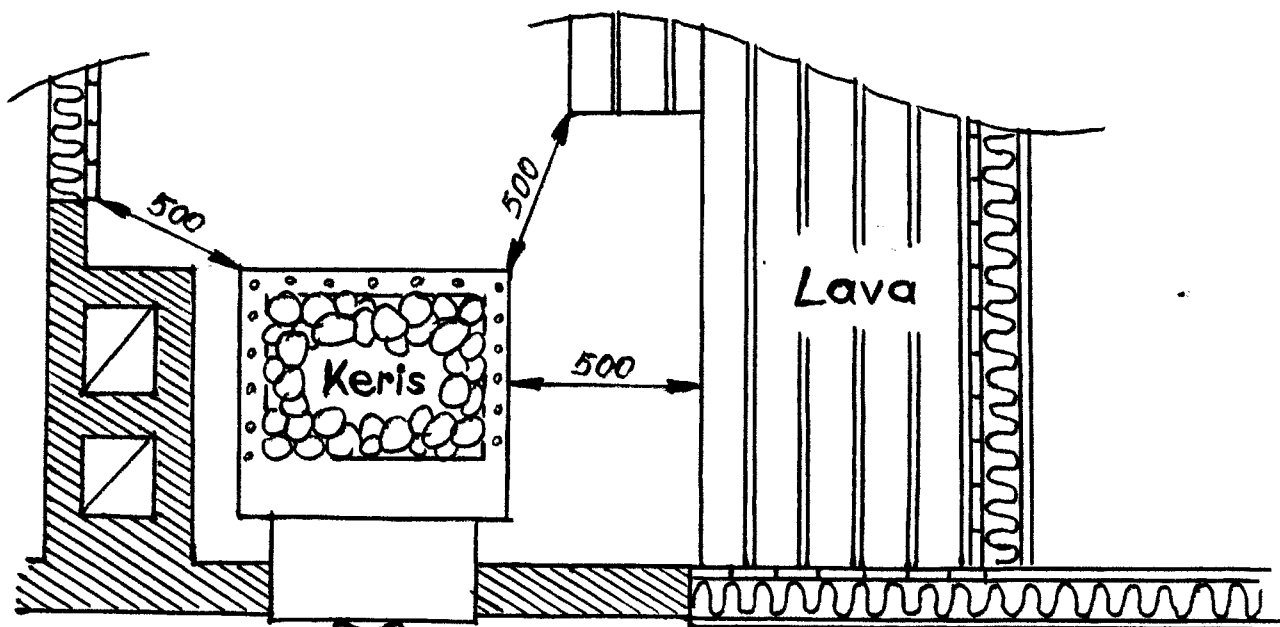

Kerise paigalduskoha valikul arvesta peale kerise mõõtmete ka ohutuskaugusi ning kasutusel ja hool dusel vajalikke vahekaugusi. Tulekollet hooldav isik vajab kerise ees laiuse ja sügavuse suunas vähemalt meetrist ruumi.

Kerise paigaldamisel mittesüttivast materjalist nišši (kivi, betoon) peab seinte ja kerise vahele jääma õhu liikumiseks piisav vahe, ca 100 mm.

Ohutu kaugus põlevate materjalideni horisontaalsuundadel on minimaalselt 500 mm. Kerise ülapinnast puitlaeni minimaalselt 1200 mm.

Määratud ohutuskaugusi võib vähendada pooleni ühekordse ja neljandikuni kahekordse soojustõkke kasutamisel.